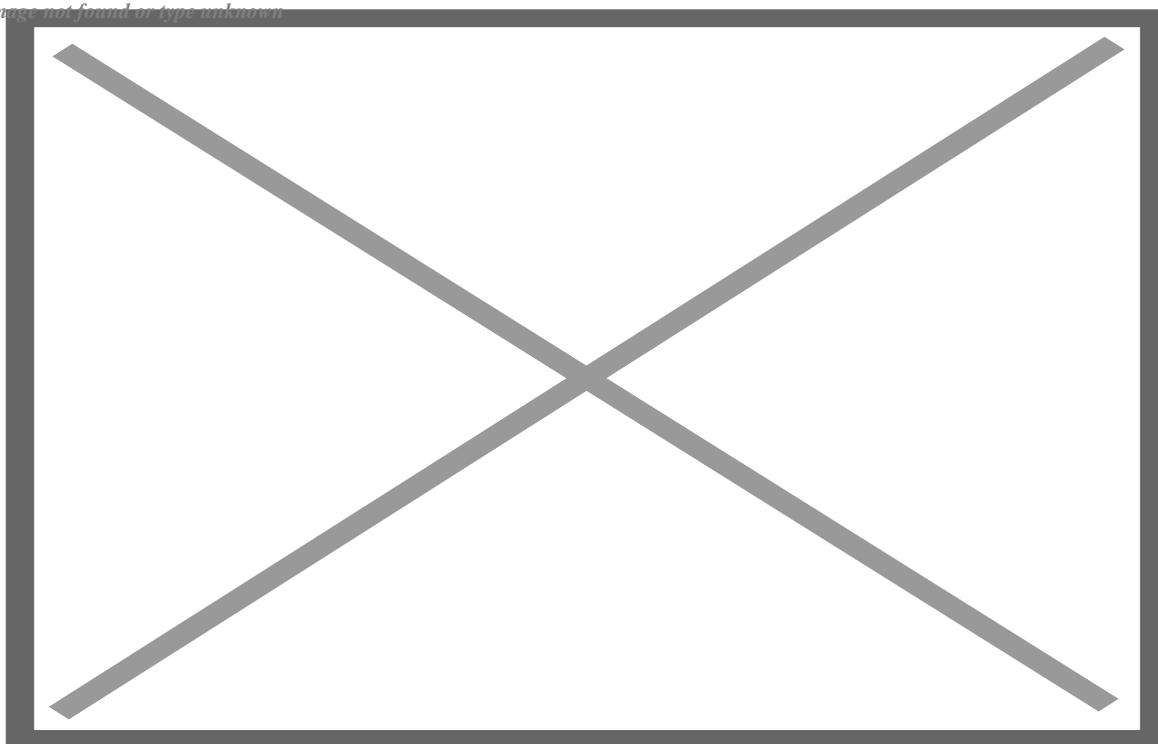


# *Cuba: CTE Antonio Guiteras reporta salida imprevista del Sistema Eléctrico Nacional*

---

Image not found or type unknown



**Imagen ilustrativa tomada de Archivo/RHC**

La Habana, 30 ago (RHC) La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba informó este martes que la Central Termoeléctrica (CTE) 'Antonio Guiteras', de Matanzas, salió de imprevisto del Sistema Eléctrico Nacional por pérdidas de parámetros de la turbina (vacío).

Desde su cuenta en Facebook, la entidad señaló que en estos momentos se trabaja en la solución del salidero en caldera que ya se había detectado con anterioridad, causa del gran consumo de agua.

En el parte de esta jornada la UNE estimó una afectación máxima en el país de 600 megawatt (MW) en el horario diurno, y de 704 MW en el pico, así como la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 50 MW, la unidad 4 de CTE Cienfuegos con 130 MW y la utilización de 157 MW en motores diésel. **(Fuente: [ACN](#))**

---

<https://www.radiohc.cu/index.php/noticias/nacionales/297905-cuba-cte-antonio-guiteras-reporta-salida-imprevista-del-sistema-electrico-nacional>



**Radio Habana Cuba**